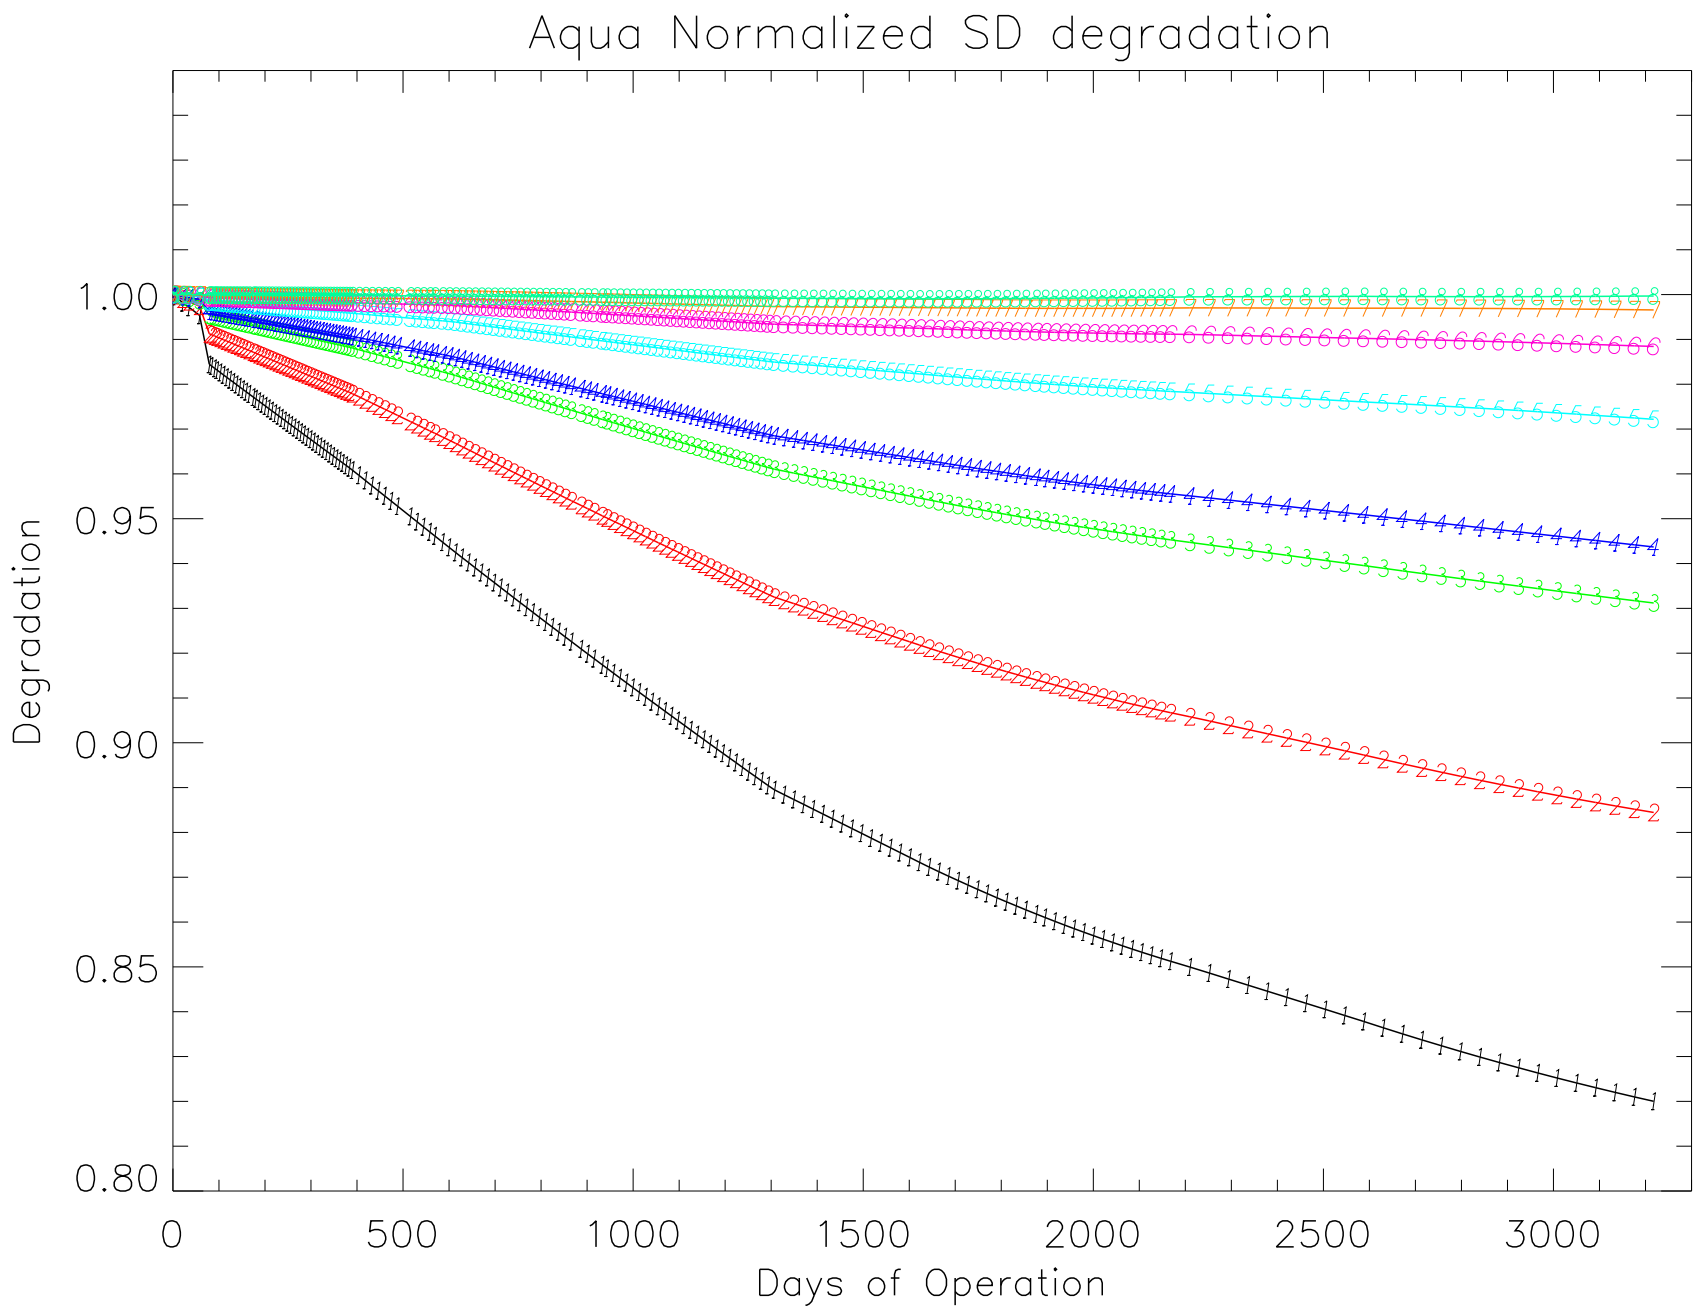
Aqua Normalized SD degradation
Degradation
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Days of Operation